

住民と行政が連携して、「子供達が安心して遊べる吸川」をつくる目的で設立しました。

事務局 岩手県一関市
 ホームページ <http://www.iwatewai.com/suikawa/>
 e-mail suikawa@iwatewai.com

※10月26日(日) 桜町中学校文化祭で情報科学部が展示発表

※展示内容を記録したDVDが届きましたので、総会時に披露します。

平成27年度 水質調査の比較

吸川の水をバックテストで検査

水質検査で分かった吸川の現状

H27 桜町中
情報科学部
文化祭展示用

水質調査のため
水質調査写真等
※返却不要

9月 水質調査		検査試薬	数値の高さが示す物
		COD(化学的酸素消費量)	生ゴミ、など有機物
		NH4+-N(アンモニア性窒素)	下水、尿尿など有機
		NO2--N(亜硝酸性窒素)	工場排水、肥料など
		NO3--N(硝酸性窒素)	高いほど水がきれい
		PO43--P(リン酸性リン)	合成洗剤など


活用していた頃【平成14年6月撮影】の簡易階段



※12月2日(水) 北上製紙で意見交換会【順延】

年末恒例行事になった意見交換会を予定しましたが、日時が区長会と重なってしまい順延になってしまいました。事務局の勝手により関係各位には大変ご迷惑をお掛けしてしまいました。北上製紙さん側で用意されていた資料を頂きましたので一部抜粋してお知らせ致します。

☆ H27 年の排水水質 (pH、SS、BOD) は安定しており (月 2 回平均値/平成理研測定値)、環境基準及び一関市協定値よりも低い値で推移しました。
 ☆ 3/24 に約 1 時間 (20:25 ~ 21:28)、沈殿槽より汚泥 (主に微生物) が流出しました。夜間で沈殿槽での汚泥の浮上の把握が遅れました。そこで、汚泥の浮上を把握するため SS 計を新設しました (下図)。汚泥浮上により警報が発せられるため流出防止に効果があります。

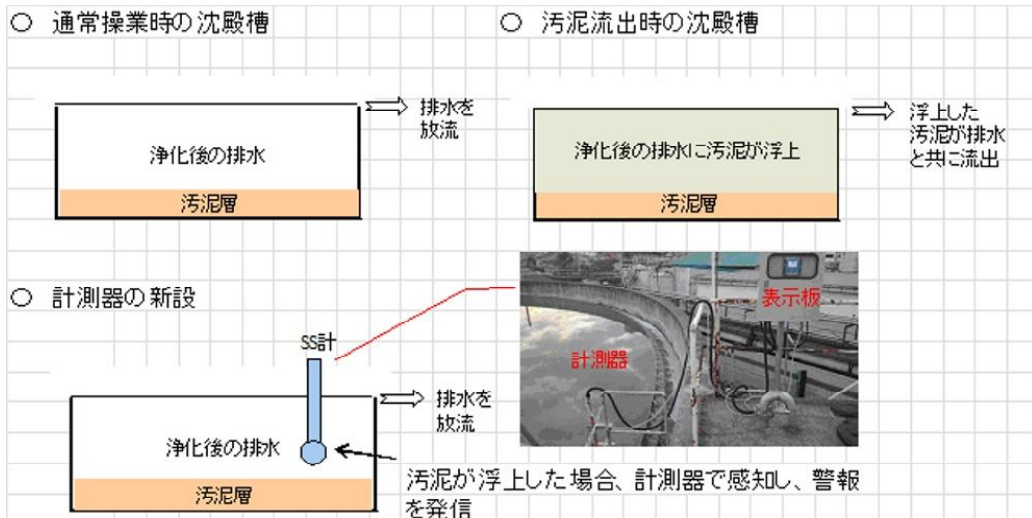

丸福団地に設置 (平成13年) した浄化施設

工作物の新築許可標識	
河川名	一級河川 北上川水系 吸川
許可指令 年月日	平成13年 7月26日
許可指令 番号	岩手県指令一土地第51-5号
工事の名称	市道上宮沢中央線側溝排水樹改修工事
工作物の名称又は種類	松丸太浄化樹、玉石水路
工作物の構造又は能力	1.1m×5.0m 1基、0.4m×0.4m L=3.5m
工期	平成13年9月10日～10月23日
施工者名	(有)イワサ工業
許可権者名	一関地方振興局長 土井 進
可受けた者 住所	一関市竹山町7番2号
可受けた者 氏名	一関市長 浅井東兵衛
所管地方振興局名	一関地方振興局

※設置前の現地視察



※平成13年10月撮影



※平成27年12月撮影



※一関小学校から吸川へ降りる親水階段が完成【平成27年9月撮影】



↓役目を終えた簡易階段【平成27年9月撮影】



●一関地方振興局に、お願いして平成13年に設置して頂いた簡易階段でしたが、老朽化して危険な状態になってしまいました。

吸川をきれいにする会は、行政に色々な提案をして協働で事業を行ってききましたが、過去に設置した施設の検証が必須の課題になっています。

平成28年度 総会案内

日時 平成28年1月31日(日) 午前10時30分～
 場所 一関市市民センター大会議室 (なのはなプラザ3階)

- 総会議題
1. 平成27年度活動報告
 2. 平成27年度収支決算及び監査報告
 3. 平成28年度事業計画(案)
 4. 平成28年度収支予算(案)
 5. その他

★下記の駐車場を利用して出席の方には駐車サービス券を配布します。
 (※総会開始前迄に大会議室にて受付、配布は総会終了後。)

【市営駐車場、ふくはら、マルシメ、大町ニコニコ】